


Anlage 3

Bild 1

Prinzipschaltung

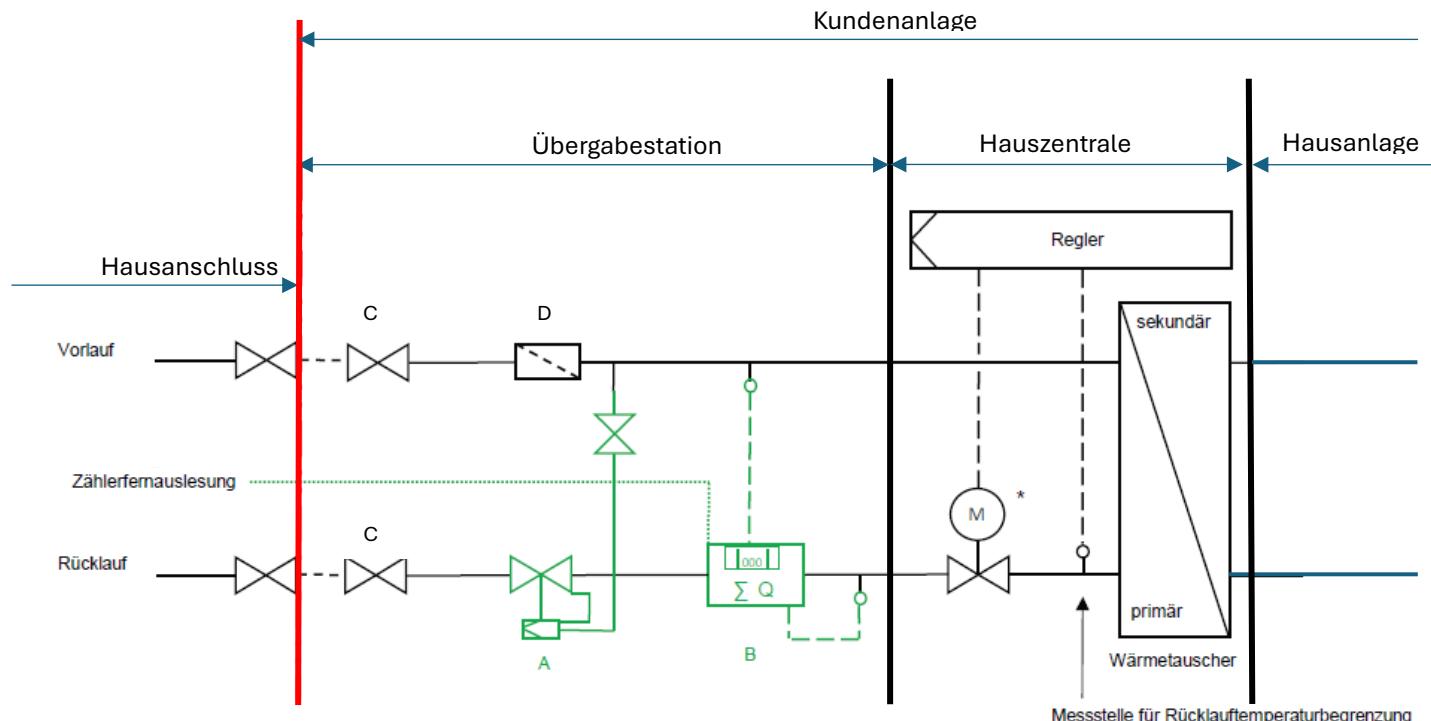

Eigentum der Gemeindewerke in der Übergabestation:

- A: Wärmemengenzähler mit Temperaturfühler
B: Volumenstrom-Differenzdruckregler

ungestörte Einlauf- / Auslaufstrecke


Eigentum des Kunden:

- C: Absperrorgane
D: Schmutzfänger
* Stellgerät auch im Vorlauf möglich

5 x D / 5 x D
5 x D / 5 x D

Heizwerk Steinhagen

Heizkurven zur Auslegung von Kundenanlagen

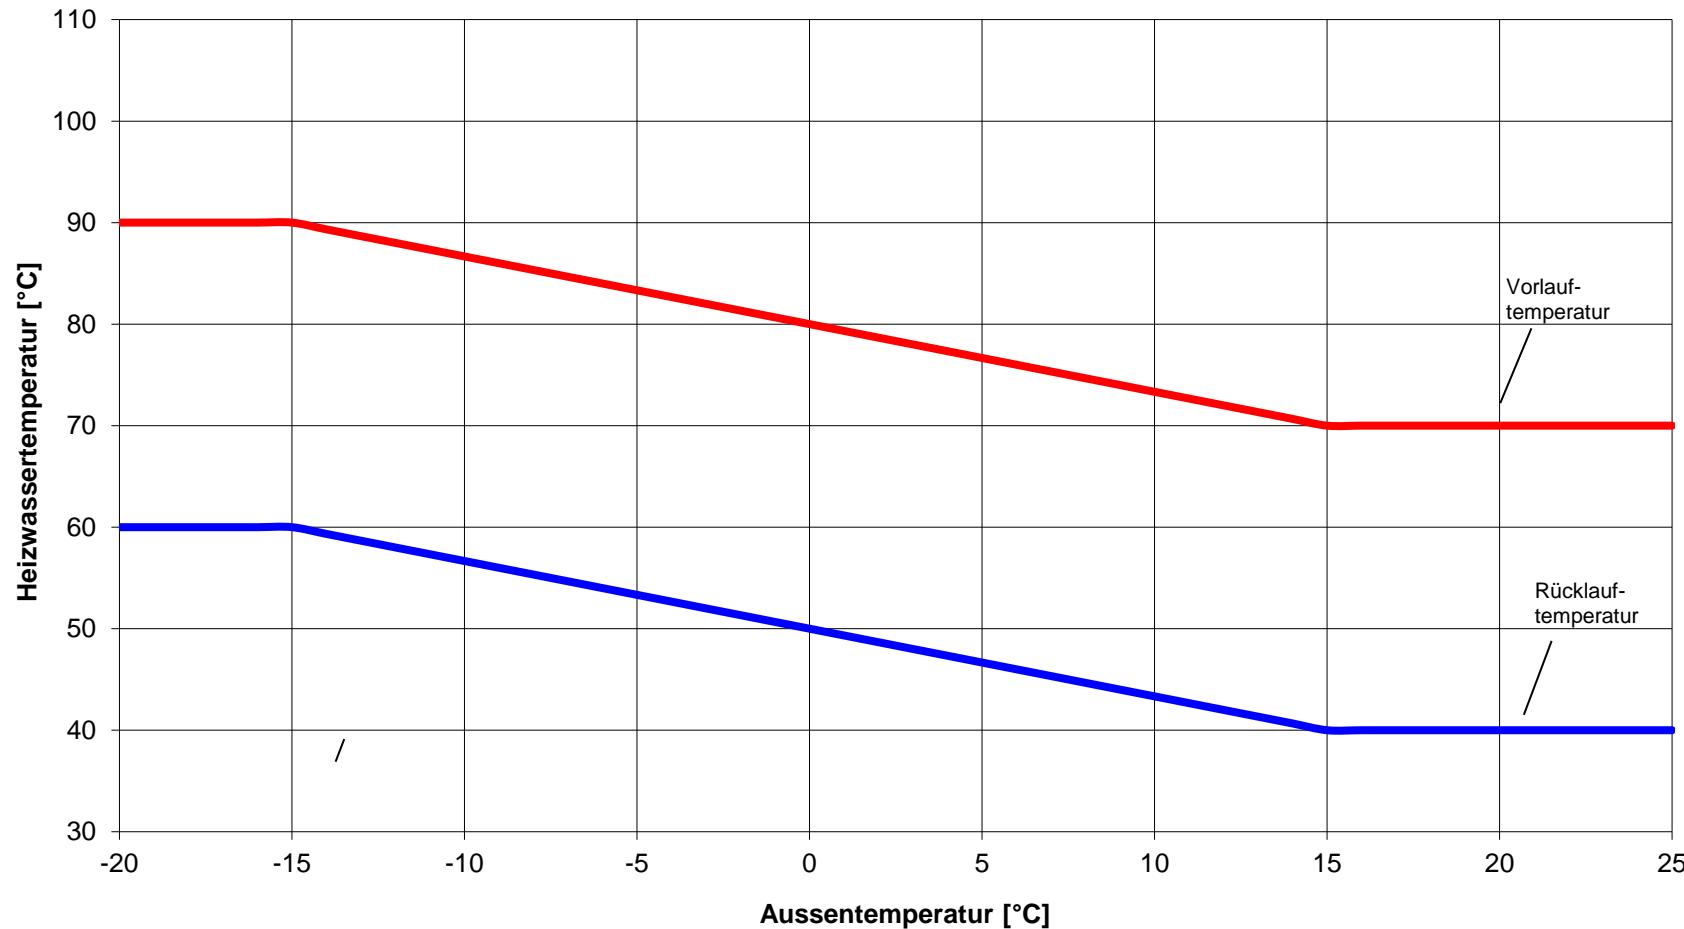

Heizwerk Steinhagen

weitere Daten

Netzdruck: max: 5 bar (Überdruck)

Differenzdruck an der Übergabestelle: max: 0,40 bar (Überdruck)

Auslegungsdruck für die Hausanlage: PN 10

ph-Wert bei 25°C: 8-10

Auslegungstemperaturen für Kundenanlage: siehe Anlage